


BL Grundvandssænkning A/S
Att.: Jørn Isaksen – ji@bl-grundvand.dk
Dieselvej 4
6000 Kolding

18. februar 2026 - Sagsnr. 25/20840 - Løbenr. 8800/26

Bore- og foreløbig indvindingstilladelse - Dieselvej 4, 6000 Kolding

Kolding Kommune har den 19. september 2025 modtaget en ansøgning fra BL Grundvandssænkning A/S om bore- og foreløbig indvindingstilladelse til etablering af en ny boring på matrikel nr. 3ac, Kolding markjorder 1. afd., beliggende på adressen Dieselvej 4, 6000 Kolding. Se figur 1.

Vand fra den nye boring skal anvendes til påfyldning af tanke, hvor vandet benyttes i forbindelse med grundvandssænkningsopgaverne.

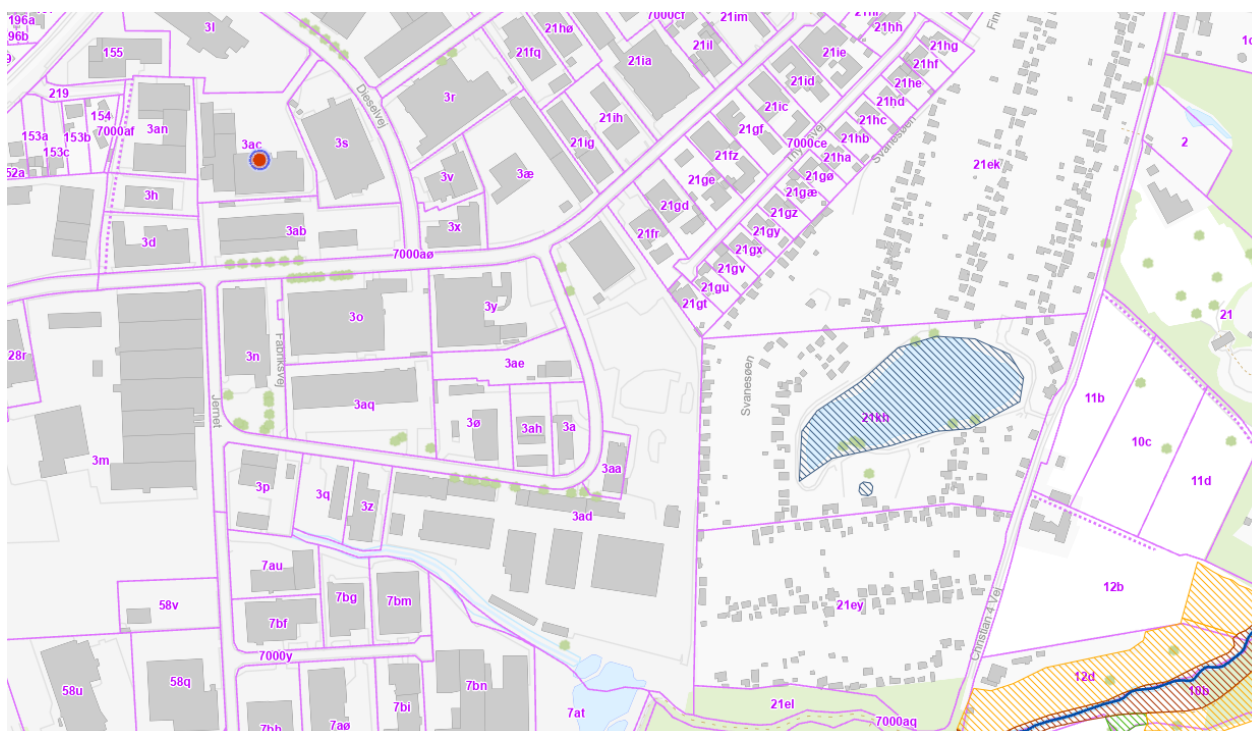

Figur 1 – Viser placering af ny boring (rød cirkel), matrikler (lilla streger), beskyttet natur (skraverede polygoner) og vandløb (mørk blå streg).

Indhold

Bore- og foreløbig indvindingstilladelse - Dieselvej 4, 6000 Kolding	1
Ansøgning.....	3
Tilladelse.....	3
Tilsyn	5
Bestemmelser efter Vandforsyningsloven	5
Afgørelse vedrørende VVM-pligt	6
Kommunens samlede vurdering.....	6
Sagsfremstilling	8
BILAG 1- Klagevejledning	12
BILAG 2- VVM-screeningsskema / VVM-ansøgning.....	13

Ansøgning

Kolding Kommune har den 19. september 2025 modtaget en ansøgning fra BL Grundvandssænkning A/S om etablering af en ny boring til erhvervsmæssig brug på matrikel nr. 3ac, Kolding markjorder 1. afd., beliggende på adressen Dieselvej 4, 6000 Kolding.

Boringen ønskes etableret med en boredimension på 160 mm i diameter. Der søges om en boringsdybde på 25 meter jf. senere oplysninger fra indledende lagfølgeboring i december 2025. Boringen filtersættes i et sandmagasin i intervallet 18,9-24,5 m u.t. med et 3 meter lang filter. Boringen afsluttes med en brøndring på terræn samt tilhørende aftapningsshane og vandmåler.

Der søges om en indvindingsmængde på 5000 m³/år, og en pumpeydelse på 10 m³/t.

Indvundet vand fra boringen skal anvendes til udskylning af sugespidsen i forbindelse med grundvandssænkningssopgaver.

Tilladelse

Vandforsyningsloven

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af en ny boring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand efter Vandforsyningsloven¹ §§ 20 og 21.

Miljøbeskyttelsesloven

Der meddeles hermed tilladelse til midlertidig afledning af grundvand fra ren-pumpning efter Miljøbeskyttelseslovens² § 19.

Tilladelserne er gældende et år fra dags dato.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt:

1. Denne tilladelse forevises brøndboreren **inden** borearbejdet påbegyndes.
2. Ansøger er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande mellem boringen og forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon mv.). Hvis eksisterende forsyningsledninger forhindrer den angivne boringsplacering, skal kommunen kontaktes for at finde en alternativ placering.

¹ LBKG nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning m.v.

² LBKG nr. 1742 af 22/12/2025 lov om miljøbeskyttelse

Boringens placering:

3. Tilladelsen omfatter etablering af én boring med tilhørende boringsafslutning på matrikel nr. 3ac, Kolding markjorder 1. afd., adressen Dieselvej 4, 6000 Kolding. Boringens placering fremgår af figur 1.

Formål og omfang af indvinding:

4. Formålet med boringen er indvinding af vand til erhvervsmæssig brug i forbindelse med grundvandssænkningsopgaver.
5. Der må højst oppumpes 5000 m³/år og op til 10 m³/t.
6. Den midlertidige indvindingstilladelse skal udnyttes inden for et tidsrum på 2 år fra dags dato.
7. Der skal søges om endelig indvindingstilladelse til boringen inden udløb af i vilkår 6 nævnte periode.

Boring og anlæg:

8. Boringerne skal udføres i henhold til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land³.
9. Inden borearbejdet påbegyndes, skal der indgives meddelelse herom til Kolding kommune på mail (vandforsyning@kolding.dk).
10. Der må ikke udledes/afledes boremudder eller andet sediment til vandløb, offentlig kloak m.v.
11. Boringen skal udføres med en boredimension på Ø 160 mm i diameter.
12. Boringen filtersættes med ét filter.
13. Boreddybden må ikke overstige 25 meter under terræn. Bliver der behov for at bore dybere, skal det aftales med Kolding Kommune.
14. Boringsafslutningen og pakning omkring forerøret skal være tæt og effektivt forhindre indtrængning af overfladevand og forurening i boringen.
15. Overbygningen skal være aflåst, og have tætte sider og dæksel.
16. Boringen skal være forsynet med et vejrbestandigt skilt med boringens DGU-nummer.
17. Borerapporten sendes til GEUS med kopi til Kolding Kommune inden 3 måneder efter udførelse af boringen.
18. Når boringen ikke anvendes længere, skal den sløjfes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land⁴.

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land - BEK nr. 1260 af 28/10/2013

⁴ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land - BEK nr. 1260 af 28/10/2013

Ren-pumpning og pejlinger

19. Ren-pumpning af boringen må foregå med op til 10 m³/t.
20. Vandspejlet skal pejles i ro og indberettes sammen med borerapporten.

Grundvandsbeskyttelse

21. I henhold til § 24 i miljøbeskyttelsesloven⁵ skal der udlægges et beskyttelsesbælte med en radius på 5 m med centrum i boringerne. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller opbevares sprøjtemidler. Andre stoffer, der kan forurene grundvandet skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet.

Vandkvalitet

22. Efter ren-pumpning skal der udtages en råvandskontrol / boringskontrol fra boringen jf. bilag 8 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg⁶.
23. Analyseresultaterne sendes til Kolding Kommune til godkendelse: vandforsyning@kolding.dk.
24. Vandet fra den nye boring må ikke benyttes før Kommunen har godkendt vandkvaliteten.

Indberetning af oppumpede vandmængder og pejlinger

25. Oppumpede vandmængder og pejlinger indberettes en gang årligt til Kolding Kommune.

Arkæologi

26. Træffes der jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg under anlægsarbejdet skal arbejdet indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev skal kontaktes.

Forurening

27. Træffes der forurening af jord og grundvand under borearbejdet, skal Kolding Kommune kontaktes straks.

Tilsyn

Kolding Kommune har tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning ifølge Vandforsyningslovens⁷ § 34.

Bestemmelser efter Vandforsyningsloven

Ønskes boringen erstattet af en ny, skal der søges tilladelse til dette hos Kolding Kommune.

⁵ LBKG nr. 1742 af 22/12/2025 om miljøbeskyttelse.

⁶ BKG nr. 1272 af 31/10/2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

⁷ LBKG nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning m.v.

Ændringer af forhold, der ligger til grund for tilladelsen, kræver godkendelse fra Kolding Kommune.

Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven⁸ kan straffes efter lovens § 84.

Ansøger er erstatningspligtig for skade, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift jf. Vandforsyningsloven⁹.

Afgørelse vedrørende VVM-pligt

Kolding Kommune har truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven¹⁰ om, at den ansøgte boring og vandindvinding ikke forventes at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således *ikke* omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen og VVM-ansøgningsskemaet, der er vedlagt som bilag 2.

Offentliggørelse og klagefrist

Kolding Kommunes afgørelse efter §§ 20 og 21 i vandforsyningsloven samt VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.kolding.dk i **uge 8**. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledning i bilag 1.

Kommunens samlede vurdering

Kolding Kommune giver tilladelse til etablering af én ny erhvervsboring på Dieselvej 4, 6000 Kolding.

Grundvandsforekomsten, som boringen etableres til, har god kvalitativ men ring kemisk tilstand pga. fund af pesticider.

Den ansøgte vandindvindingsboring vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på hverken vandløb, beskyttet natur, andre boringer eller grundvandsressourcen i området.

Der er ikke direkte kontakt mellem det grundvandsmagasin den ansøgte boring filtersættes i og overfladevandet i området. Den ansøgte boring vil ikke påvirke hverken vandløbsoplande eller de enkelte vandløb i området mærkbart. Den begrænsede indvinding på 5000 m³/år vil dermed ikke få nogen væsentlige miljømæssige konsekvenser for de omkringliggende vandløb.

Modelberegninger viser, at der ikke er kontakt mellem indvindingsmagasinet og de våde naturlokaliteter. Det er vurderet, at ingen § 3 natur i området vil blive påvirket af mulig dræning som følge af den nye indvindingsstilladelse. Leve muligheder for padder og flagermus i området (bilag 4 arter) vil heller ikke blive påvirket af den ansøgte vandindvinding, og den vil ikke have nogen negativ påvirkning af habitatnaturen i området.

⁸LBKG nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning mv.

⁹LBKG nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning mv.

¹⁰ LBKG nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ligeledes vurderes det, at international beskyttede naturområder (Natura 2000) ikke bliver påvirket af projektet.

Vejlændene afstandskrav fra den ansøgte boring til mulige forureninger er overholdt.

Det vurderes samlet set, at indvinding af grundvand fra den nye boring ikke vil medføre uacceptable påvirkninger af det omgivende miljø.

Henvendelse vedrørende afgørelsen

Henvendelse vedrørende afgørelsen bedes rettet til sagsbehandler eller til Kolding Kommune, afd. Miljø og Erhverv, grundvandsteam på e-mail vandforsyning@kolding.dk.

Venlig hilsen



Dariush Hakimi
Miljøsagsbehandler - Miljømaster MSc.

Kopi til

Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: kolding@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har den 19. september 2025 modtaget en ansøgning fra BL Grundvandssænkning om tilladelse til at etablere én boring på matrikel nr. 3ac, Kolding Markjorder 1. Adf. på adressen Dieselvej 4, 6000 Kolding.

Den nye erhvervsboring skal anvendes i forbindelse med firmaets opgaver ift. grundvandssænkning, hvor vandet påfyldes i nogle tanke til spuling ved brug af sugespidsr til grundvandssænkning.


Der søges om en indvindingsmængde på 5000 m³/år, og en pumpeydelse på op til 10 m³/t.

Boringen skal efter etablering ren-pumpes, og udledningsvandet vil ikke indeholde boremudder eller andre sedimenter. Vandet afledes til offentligt kloaksystem.

Geologiske og hydrologiske forhold

Der er ikke etableret nogen dybe boringer i nærområdet til den kommende boring. De geologiske forhold ved den ønskede boringsplacering er derfor tolkede flader fra FOHM-modellen. Der er den 10. december 2025 udført en indledende lagfølgeboring til en dybde af ca. 25 m u.t. på ejendommen. Geologien er beskrevet som følgende.

Der er øverst konstateret ca. 0,5 meter stabilgrus. Herunder er der truffet lerlag til ca. 8,5 m u.t. og et siltlag til 8,9 m u.t. Herefter træffes der igen ler til ca. 12 m u.t. Der er truffet et sandlag fra ca. 12 m u.t. til ca. 15,5 m u.t. der er let til stærkt siltet inden der igen træffes et lerlag til ca. 18,9 m u.t. Fra ca. 18,9 m u.t. til ca. 24,5 m u.t. er der truffet et sandlag der er gruset og herunder ler til bunden af boringen ca. 25 m u.t. Det forventes at der udføres en filtersætning i det nederste sandlag indenfor intervallet 18,9-24,5 m u.t. med en filterlængde på 3 meter.

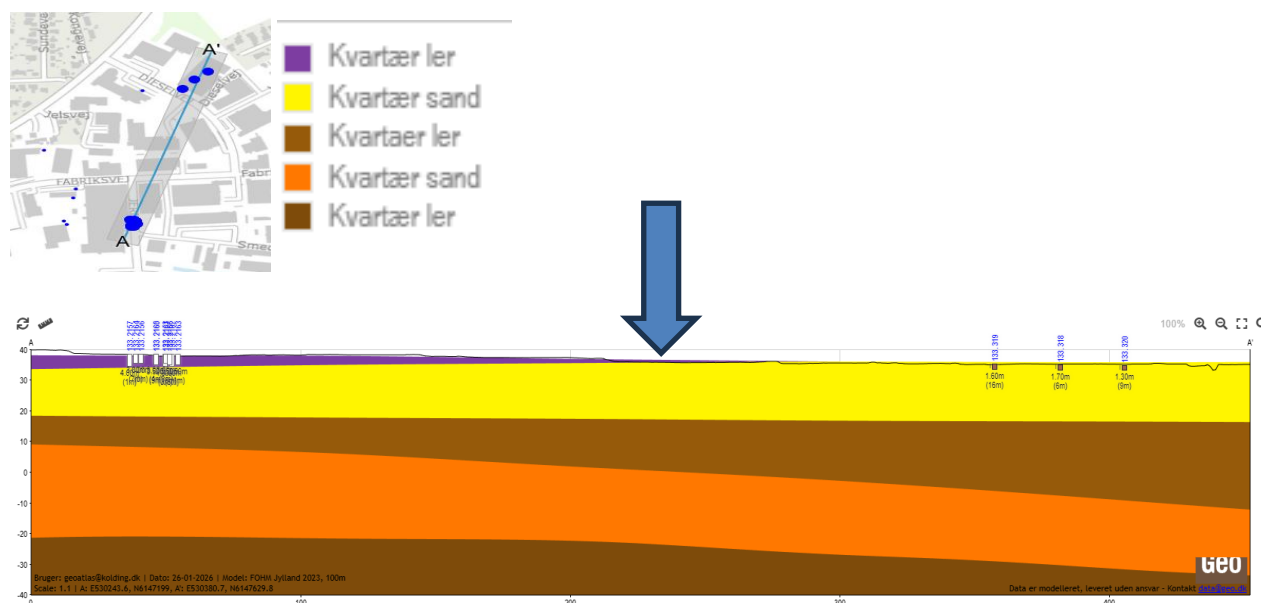

Figur 2 Profilsnit igennem området med jupiterboringer og tolkede flader fra FOHM Jylland 2023-modellen. Den nye boringsplacering er markeret med pil – udklip fra Geoatlas.

Områdeafgrænsninger

Boringen kommer til at ligge i et industriområde udenfor indvindingsoplande til almene vandværker, indsatsområder mht. nitrat og områder med særlige drikkevandsinteresse (OSD).

Grundvandsforekomstens tilstand

Den ansøgte vil indvinde fra et terrænnært grundvandsmagasin ca. 19-25 m. u.t. (meter under terræn). Forekomsten ligger i vandområdedistrikt Jylland og Fyn i hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland, med EU-vandområde ID DK111_dkmj_989_ks. Grundvandsforekomsten har god kvantitativ men ringe kemisk tilstand på grund af fund af pesticider inden for forekomsten som strækker sig over 128 km². Den kemiske tilstand er dog ikke fuld belyst ift. alle parametre.

Indvindingens påvirkning af andre borer

Den ansøgte boring ligger ca. 1,4 km fra nærmeste almene vandværksboring. Der forefindes ingen markvandingsboring eller husholdningsboring inden for en radius af mindst 2 km. Der er ingen påvirkning af andre indvindinger fra den ansøgte boring i grundvandsmagasinet i denne afstand.

Indvindingens påvirkning af vandløbsopland og vandløb

Det nærmeste vandløb er Dalby Møllebæk, der ligger ca. 720 m sydøst for den kommende boring.

Der er udført en screeningsberegning af indvindingen i grundvandsmagasinet og den kommutative påvirkning af vandløb og natur vha. programmet BEST. Screeningen viser at 5 vandløbsopland er påvirkede af den kumulative indvinding i området. Screeningen viser dog, at ingen vandløb og opland bliver påvirket kritisk.

Det vurderes, at den begrænsede indvinding (5.000 m³/år) fra den ansøgte boring ikke vil få væsentlige miljømæssige konsekvenser for de omkringliggende vandløb.

Indvindings påvirkning af beskyttet natur

Den nærmeste beskyttede naturtype (en sø) efter naturbeskyttelseslovens §3 ligger ca. 480 m sydøst for den kommende boring på Dieselvej 4.

Der er udført en screeningsberegning af indvindingen i grundvandsmagasinet og den kommutative påvirkning af vandløb og natur vha. programmet BEST. Screeningen viser at ingen beskyttet naturtype vil blive påvirket af den kumulative indvinding i området.

Det vurderes, at den begrænsede indvinding (5.000 m³/år) fra den ansøgte boring ikke vil få væsentlige miljømæssige konsekvenser for de omkringliggende beskyttede naturtyper.

Arter på Habitatdirektivets bilag IV

I henhold til bestemmelserne om administration af beskyttede dyre- og plantearter efter EF-Habitatdirektivets Bilag IV (habitatbekendtgørelsen¹¹) har Kolding Kommune vurderet, hvorvidt lokaliteten

¹¹ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

for den ansøgte boring er yngle-, raste- eller voksested for bilag IV-arter, og om en tilstandsændring kan have negativ indflydelse herpå.

Indvindingsboringen vil ligge inden for et industriområde, hvor der er ikke kendskab til forekomst af nogen bilag IV-arter. Ved en §3-beskyttede sø ca. 480 meter sydøst for den kommende boring er der registreret flagermus (Dværgflagmus).

Modelberegningerne viser, at der ikke er kontakt mellem indvindingsmagasinet og naturlokaliteter – herunder søen.

Kolding Kommune vurderer derfor, at levedmulighederne for padder og flagermus ikke vil blive påvirket af den ansøgte vandindvinding.

Internationale naturbeskyttelsesområder og fredede områder

I henhold til bestemmelserne om administration af internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000, skal kommunen vurdere, hvorvidt det ansøgte har indvirkning herpå.

Nærmeste Natura 2000 (habitatområdet Svanemosen) ligger ca. 4,6 km sydvest for den kommende indvindingsboring.

Kolding Kommune vurderer på baggrund af udført screening i BEST og den ansøgte indvindingsmængde samt geologiske / hydrogeologiske forhold, at den ansøgte indvinding ikke vil have nogen negativ påvirkning af habitatnaturen, da der ikke er kontakt til grundvandsmagasinet eller nogen påvirkning fra indvindingen.

Nærmeste fredede område (Krist kirke) ligger ca. 1,3 km nord/nordvest for den kommende indvindingsboring. Det fredede området vil ikke blive påvirket af vandindvindingen, da der ikke er hydraulisk kontakt mellem vandindvindingsmagasinet og det fredede område.

Fortidsminder, fredninger og Jord og stendiger

Den ansøgte boring kommer ikke til at ligge i nærområde til fortidsminder, fredninger eller jord- og stendiger.

Beskyttelseslinjer

Den ansøgte boring ligger uden for alle beskyttelseslinjer (kirke-, skovbygge-, sø-beskyttelseslinje m.fl.).

Forureningskilder

Der er nogle V1 og V2 kortlagte lokaliteter i området ved dieselvej. Nærmeste V2 korte lokalitet ligger ca. 180 meter øst/sydøst for borestedet på Dieselvej 4.

På grund af de geologiske forhold, boringens filterdybde og den forholdsvis lille indvindingsmængde og pumpetryk forventes, at indvinding fra boringen ikke at få betydning i forhold til vandkvaliteten og mobilisering af jordforureningerne i området.

Afledning af oppumpede vand fra prøvepumpningen

Vand fra ren-pumpningen afledes til kloak efter passage af sandfang som er etableret i forvejen på ejendommen. Vandet vil dermed ikke afledes til kloakledningerne med sand og andre sedimenter fra ren-pumpning af boringen.

Lodsejeraccept

Matriklen, som boringen ønskes etableret på, ejes ikke af ansøgeren. Ansøgeren har indhentet accept fra ejendommens ejer.

Besigtigelse af lokalitet

Kolding Kommune har besigtiget boringens lokalitet i efteråret 2025. Placeringen ses på figur 1.

Partshøring

Udkast til bore- og foreløbig indvindingstilladelse er sendt i partshøring hos ansøgeren. Ansøgeren havde ingen bemærkninger.

BILAG 1- Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>. Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefonnr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige **senest d. 18.marts 2026**.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmål

Et evt. søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt ansøgeren og offentligt bekendtgjort.

BILAG 2- VVM-screeningsskema / VVM-ansøgning

Ansøgningsskema til screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven vedr. miljøvurdering af konkrete projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt, »Gul« kræver yderligere oplysning og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af ny boring og indvinding af 5.000 m ³ grundvand pr år. Boringen vil ligge på adressen Dieselvej 4, 6000 Kolding. Oppumpet vand skal anvendes til at fylde mobile tanker, som bruges i forbindelse med grundvandssænkingsanlæg med sugespidsanlæg m.m. Vandet bruges som procesvand / ikke drikkevand
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	BL grundvandssænkning A/S Dieselvej 4, 6000 Kolding 74204060, mail@bl-grundvand.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jørn Isaksen 24215552 ji@bl-grundvand.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Dieselvej 4, 6000 Kolding, matr.nr. 3ac, Kolding Markjorder 1. afd.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kolding Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	–	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Kortbilag 1:5000 vedlagt	
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☐	☒ Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2. Udvindingsindustrien – d) Dybdeboringer iii) vandforsyningsboringer
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ejendomsselskabet Dieselvej 2 ApS c/o Autocentralen Ejendomme A/S Egtved Alle 1 6000 Kolding Ejeraccept indsendes til Kolding Kommune	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der vil ikke ske ændringer på samlede areal, bebygget areal, befæstet areal m.m. Boringen fylder mindre end 1 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Det er et eksisterende anlæg. - Ingen behov for grundvandssænkning - Under 1m² - Under 1m² det meste under jordoverfladen - Under 1m³ - under 1 meter - Ingen nedrivning	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der vin indvindes få kubikmeter vand ift. ren pumpning af boringen som efter sandfang ledes til off. Kloak. Ingen affald Ingen spildevand	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der søges om indvindingstilladelse til 5.000 m ³ /år grundvand. Vandet skal anvendes til påfyldning af mobiletanke som bruges ved grundvandssænkingsprojekter.	

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	- Der er ingen affald - Der er ingen spildevand		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Projektet er ikke omfattet af BAT
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Miljøstyrelsens Støjvejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

I anlægsperioden? I driftsfasen?			
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X		Der kan ske en begrænsning ift. andre vandindvindinger, hvis den akkumulerede påvirkning fra vandindvindingerne i området, viser uacceptable miljøpåvirkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 485 meter fra en sø (Svanesøen)
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Projektet ligger i et industrikvarter. Der er ikke registreret Bilag IV arter inden for 300 fra projektplaceringen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,5 km – Kirkefredning, Dalby Kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 4,6 km til Habitatområdet Svanemosen
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	



38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Projektområdet kan blive udsat for oversvømmelse fra nedbør ved 100-årshændelse
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Ingen indvindingsboringer inden for ca. 1 km fra projektet
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Vandindvindingsanlægget vil ikke have mærkbare påvirkninger af natur og miljø i området.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:

8. dec 2025

Bygherre/anmelder:

Kortbilag - 1:5.000



Ca. placering af indvindingsanlægget er markeret med rød cirkel på mat.nr. 3ac, Kolding Markjorder 1. afd.