

Martin Højriis Pedersen
Gl. Ålbovej 30
6092 Sønder Stenderup

19. september 2025 - Sagsnr. 25/19079 - Løbenr. 157215/25

Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsmæssigt drikkevand – Gl. Ålbovej 30, 6092 Sønder Stenderup

Kolding Kommune har d. 20. september 2024 modtaget en ansøgning om tilladelse til vandindvinding til erhvervsmæssigt drikkevand fra den eksisterende boringer DGU nr. 134.1327.

Vandindvindingsboringen er placeret på matrikel nr. 90 a, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, beliggende på adressen Gl. Ålbovej 30, 6092 Sønder Stenderup.

Indvindingsformålet er erhvervsmæssig forsyning af drikkevand til campingpladsen. Vandbehovet til forsyningen af campingpladsen er oplyst til at udgøre ca. 3000 m³ årligt.



Figur 1: Den eksisterende boring er vist med gul cirkel og ligger foran huset på Gl. Ålbovej 30, 6092 Sdr. Stenderup, matrikel nr. 90 a, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup. Matriklerne er vist med lilla. Beskyttet natur er vist med skravering.

Indhold

ANSØGNING	3
TILLADELSE	3
VILKÅR	3
TILSYN	4
AFGØRELSE VEDR. VVM	4
SAGSFREMSTILLING	5
KOMMUNES SAMLEDE VURDERING	7
BILAG 1 – KLAGEVEJLEDNING VEDR. VANDINDVINDINGSTILLADELSE OG MILJØVURDERING (VVM).....	9
BILAG 2 - VVM SCREENING.....	10

ANSØGNING

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om indvinding af grundvand til erhvervsmæssigt drikkevand fra en eksisterende boring på matrikel nr. 90 a, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, beliggende på adressen Gl. Ålbovej 30, 6092 Sønder Stenderup.

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af 3000 m³ grundvand pr. år, og det er oplyst, at indvindingskapaciteten maksimalt vil være 5 m³ i timen.

TILLADELSE

Der meddeles hermed tilladelse til indvinding af grundvand efter § 20 i Vandforsyningsloven¹.

Tilladelsen gælder i 10 år - det vil sige **indtil 1. oktober 2035**.

Hvis der ønskes indvinding efter denne dato, skal der inden udløb af perioden ansøges om fornyelse af indvindingstilladelsen.

VILKÅR

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelle vilkår

1. Formålet med indvindingen er drikkevand til en campingplads med hytter og teltpladser samt egen husholdningsbrug på ejendommene Gl. Ålbovej 30, 6092 Sdr. Stenderup.
2. Der må indvindes op til 3000 m³/år fra boring DGU nr.: 134.1327.
3. Der må oppumpes maksimalt 5 m³ i timen fra boringen.
4. Boringen skal leve op til gældende bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land².
5. Boringen skal sikres mod påkørsel og være hævet mindst 30 cm over omgivende terræn.
6. Anlægget skal være forsynet med en vandmåler til registrering af den totale årlige oppumpede vandmængde fra boringen.
7. Boringen skal forsynes med et vejrbestandigt skilt eller lignende med boringens DGU nr.

¹ LBK nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning m.v.

² Bek nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

8. I henhold til § 24 i Miljøbeskyttelsesloven³ skal der udlægges et beskyttelsesbælte med en radius på min. 5 m med centrum i borerne. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller opbevares sprøjtemidler. Andre stoffer, der kan forurene grundvandet skal ligeledes holdes uden for fredningsbæltet. Beskyttelsesbæltet skal, hvor det er muligt, være indhegnet eller afgrænset med bevoksning el.lign. Der må således ikke parkeres biler eller oplagres nogen former for tanke med et indhold, der kan skade grundvandet i tilfælde af lækage.
9. Når boringen ikke anvendes længere, skal den sløjfes efter retningslinjerne i bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land⁴. Sløjfningen skal indberettes til GEUS og meddeles til Kolding Kommune.
10. Den oppumpede vandmængde skal registreres og indberettes hvert år til Kolding Kommune. Indberetningen skal ske senest den 1. februar efterfølgende år.
11. Den maksimale pumpekapacitet skal ved henvendelse fra Kolding Kommune kunne dokumenteres. Ved udskiftning af pumpe, skal der indsendes specifikationspapirer så pumpeydelsen kan dokumenteres.

SÆRLIGE BESTEMMELSER EFTER VANDFORSYNINGSLOVEN

Det kræver godkendelse af Kolding Kommune, hvis der foretages ændringer på anlægget.

Overtrædelse af de stillede vilkår kan jf. § 84 i Vandforsyningsloven straffes med bøde.

Tilladelsen kan jf. § 34 i Vandforsyningsloven tilbagekaldes uden erstatning, hvis vilkårene ikke overholdes.

TILSYN

Kolding Kommunen fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes.

AFGØRELSE VEDR. VVM

Kolding Kommune har, jf. § 21 i miljøvurderingsloven⁵, truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således *ikke* omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligt).

Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen og VVM-screeningsskemaet, der er vedlagt som bilag.

HABITATVURDERING

³ LBK nr. 1093 af 11/10/2024 om miljøbeskyttelse.

⁴ Bek nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

⁵ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand er omfattet af §§ 7 og 8 i habitatbekendtgørelsen⁶. Der skal derfor foretages en vurdering af om indvinding af grundvand i sig selv, eller i forbindelse med andre vandindvindinger, kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

Kolding Kommune vurderer på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget jf. sagsfremstillingen, at det ansøgte, ikke påvirker et Natura-2000 område eller bilag IV-arter væsentligt.

OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEFRIST

Kolding Kommunes afgørelse efter § 20 i vandforsyningsloven og § 21 i miljøvurderingsloven vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.kolding.dk i uge 30. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledning (bilag 1).

SAGSFREMSTILLING

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra en eksisterende boring til erhvervsmæssigt drikkevand i forbindelse med drift af en campingplads.

Vandindvindingsanlægget ligger på matrikel nr. 90 a Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup og har tidligere forsynet ejendommen med drikkevand, og det ønskes at skulle fortsætte.

Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af maksimalt 1500 m³ grundvand pr. år fra boringen. Det er dog også oplyst at der kan være mulighed for udvidelse af campingpladsen, hvorfor Kolding kommune meddeler en indvindingstilladelse på 3000 m³/år.

Boringens maksimale timekapacitet er ikke oplyst, men det antages at 5 m³ pr. timer er rigeligt ift. formålet med indvinding. Der vil reelt være tale om et mindre timeforbrug som samtidigt vil sikre en mindre sænkningstragt i grundvandet og mindre indtrængning af mulige forureningsstoffer fra overfladen.

Det vurderes at en indvindingstilladelse på 3000 m³ grundvand pr. år vil være tilstrækkelig til at dække campingpladsens vandbehov.

Indvindingens placering (områdeafgrænsning)

Indvindingsboringen er placeret:

- Uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
- Uden for indsatsområde med hensyn til nitrat (ION)
- Inden for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI)
- Uden for et alment vandværks indvindingsopland


Geologiske og hydrogeologiske forhold i området

Ud fra data fra boringer i området og den geologiske- / grundvandskortlægning for området kan følgende forhold tolkes:

⁶ BKG nr. 1058 af 22/08/2022 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Det grundvandsmagasin, hvor den aktuelle boring indvinder fra, vurderes til ikke at være sårbar ift. Nitrat og andre nedsivende stoffer. Boringen DGU nr. 134.1327 indvinder fra et magasin bestående af kvartært smeltevandssand. Boringen har en dybde på 32,5 meter. Der er ca. 23 meter glacialt moræneler over oplandet/nærområdet indvindingsmagasinet ved borestedet. Alle andre indvindingsboringer i området indvinder fra samme grundvandsmagasin.

Der er ikke andre store vandindvindinger i området, og vandindvindingsanlægget forsyner husholdningen samt erhverv (campingpladsen).

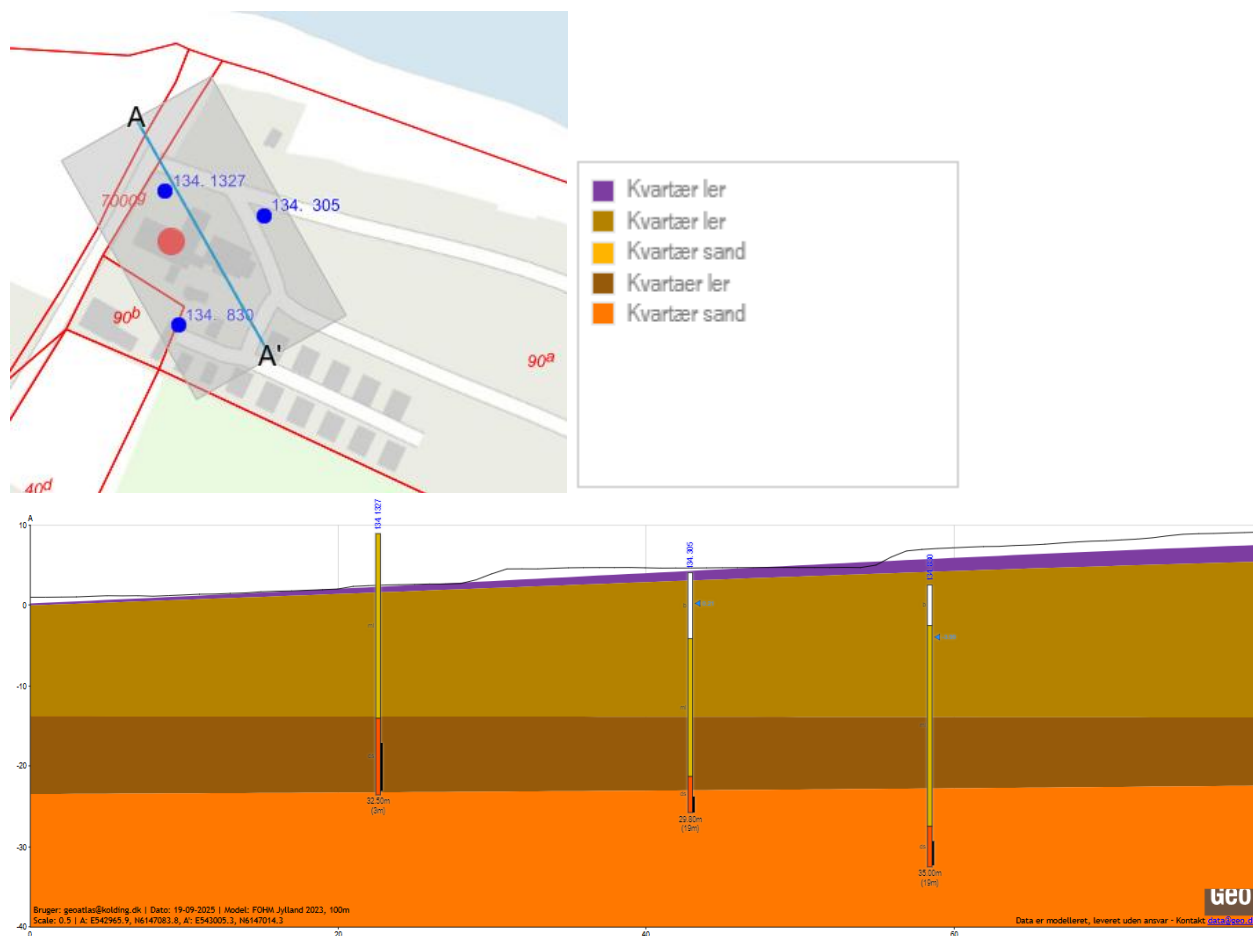

Figur 2 – Nordvest-sydøst gående geologisk profil med signaturer efter grundvandsmodellen FOHM Jylland 2023, 100 m.
Øverst er der vist et kort med borerne og markering af tværsnittet. Indvindingsboring DGU nr. 134.1327 er vist til venstre i den geologiske profil. Boring DGU nr. 134.1327 indvinder fra Kwartært smeltevandssand (orange).

Indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen

- Vandindvindingsboringer er beliggende i hovedvandopland DK1.11. Lillebælt/Jylland.
- Der indvindes fra et dybt grundvandsmagasin med stor udbredelse, DK111_dkmj_1088_ks.
- Grundvandsforekomsten er i Vandområdeplanerne 2021-2027 vurderet til at have god kvantitativ tilstand men en ringe kemisk tilstand pga. fund af pesticider inden for forekomsten.

Det vurderes at indvindingen ikke vil påvirke den kvantitative eller kemiske tilstand af grundvandsressourcen negativt eller forhindre målopfyldelsen for grundvandsressourcen.

Indvindingens påvirkning af andre indvindinger i området

- Afstand til nærmeste vandværksboring er ca. 8 km i vestlig retning
- Afstand til nærmeste husholdningsboring er 400 m i sydvestlig retning
- Der er ingen markvandingsboring inde for en afstand af 10 km

Pga. den relativt store afstand til andre indvindinger i området, det geologiske og hydrologiske forhold i området, samt den lille indvindingsmængde – vurderes det, at vandindvinding fra boring DGU nr. 134.1327 har en begrænset / ikke mærkbar påvirkning af andre vandindvindingsboringer i området.

Indvindingens påvirkning af omgivelserne

- Boringen er placeret ca. 20 m fra den nærmeste beskyttede naturtype - en strandeng mod nordvest, 400 m sydøst fra den nærmeste beskyttede sø, ca. 850 m fra den nærmeste beskyttede mose.
- Der er ikke registreret særlige arter / Bilag IV arter inden for en radius af 300 m fra boringen.
- Boringen ligger inden for et fredede område (Stenderup Hage)
- Der er ca. 800 m fra nærmeste internationale beskyttelsesområder (Natura 2000) – Fuglebeskyttelsesområdet Lillebælt
- Der er ca. 850 m fra nærmeste internationale habitatnatur (Natura 2000) – bøgeskov

Det vurderes, bl.a. pga. af indvindingens lille størrelse og geologiske / hydrologiske forhold, at indvindingen vil have en meget begrænset påvirkning af overfladevand og beskyttet natur. Kolding Kommune vurderer, at miljøpåvirkningen er acceptabel og ikke væsentlige. Det vurderes at indvindingen ikke vil påvirke Natura 2000 og udpegede habitat områder.

Indvindingens placering i øvrigt

- Nærmeste registrerede forureningslokalitet (V1) ligger ca. 1,2 km sydvest for boringen, og nærmeste registrerede forureningslokalitet (V2) ligger ca. 2 km sydvest for boringen.
- Afstandskrav til nedsivningsanlæg, møddingsplads /gylletank, olie- og kemikalietanke og lignende forureningskilder overholdes

Besigtigelse af boringen

Kolding kommune har d. 06.03.2024 besigtiget boringen med DGU nr.: 134.1327 som er en erstatningsboring i den gamle boring i murstensbrønden. Anlægget består af en hydrofor, som presser vand igennem et for-og efterfilter.



Figur 3 – placering af boring, DGU nr.: 134.1327



Figur 4 – boring, DGU nr.: 134.1327

KOMMUNES SAMLEDE VURDERING

Kolding Kommune vurderer, at vandindvindingen samlet set ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet og omgivelserne.

Det vurderes, at grundvandsressourcen i området indtil videre er tilstrækkelig og at indvindingen ikke vil påvirke ressourcen negativt. Ligeledes vil grundvandsressourcen gendannes hvis indvindingen ophører.

Vilkårene er stillet for at sikre, at indvindingen ikke påvirker omgivelserne i negativ retning.

HENVENDELSE VEDRØRENDE AFGØRELSEN

Henvendelse vedrørende afgørelsen bedes rettet til sagsbehandler eller til Kolding Kommune, afd. Industri, jord og grundvand på e-mail vandforsyning@kolding.dk

Venlig hilsen

Petra Fangel Dürr
Miljøsagsbehandler

BILAG

- 1 – Klagevejledning vedr. vandindvinding og miljøvurdering (VVM)
- 2 – VVM-Screeningsskema

KOPI TIL:

Danmarks Naturfredningsforening lokal afd., e-mail kolding@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet, e-mail fbr@fbr.dk

BILAG 1 – KLAGEVEJLEDNING VEDR. VANDINDVINDINGSTILLADELSE OG MILJØVURDERING (VVM)

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på <http://naevneneshus.dk>

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail mfkn@naevneneshus.dk eller på telefonnr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest den **17. oktober 2025**.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes med modtagelsesdatoen.

BILAG 2 - VVM SCREENING

Ansøgningsskema til screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven vedr. miljøvurdering af konkrete projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt, »Gul« kræver yderligere oplysning og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vandindvindingstilladelse til forsyning af Gl. Ålbo Camping. Der ansøges om 3.000 m³/år.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Martin Højriis Pedersen Tlf.: 22923223 Mail: info@gl-aalbo.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Som ovenfor
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr.: 90a – Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Kolding Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:1.484	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2. Udvidningsindustrien, stk iii) vandindvindingsboringer
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ejer selv arealerne	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Eksisterende anlæg inden i bygning.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Boringen er etableret i tørbrønd og fylder mindre end 1 m2 henholdsvis 1 m3 i volumen	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der indvindes grundvand fra et eksisterende anlæg	

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Indvinding til grundvand på ca. 1800m³/årligt – Fornytt tilladelse på 3000m³/årligt. Der indvindes max. 5m³/time.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen affald og spildevand		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen



17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natte timer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 18m fra en §3 strandeng. 15m til beskyttet natur (kystlinje samt lidt skov) Projektet ligger i et fredet område – Stenderup Hage.



32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		400m til Løvfrø 300m til svampe
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Campingplads er indrammet af fredede sten og jorddiger = <40m 16,8m til fredet område (kyst og skov)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			EF fuglebeskyttelsesområde = 760m Ramsar- og skov habitatområde Lillebælt = 850m Lysåben habitatnatur = 780m
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Der er 2 små indvindingsanlæg indenfor få hundrede meter som kan have en kumulativ effekt.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Det vurderes at projektet ikke medfører nogen miljøpåvirkning, pga. den lille indvindingsmængde. Projektet ligger nær kysten og det vurderes ikke at der vil være nogle naturbelastninger ved projektets drift. Vandindvindingen er foregået i mange år, og der er ikke konstateret negativ påvirkning af miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 17.09.2025

Bygherre/anmelder: