Kolding Kommune
en del af trekantområdet

EWII VAND A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

30. september 2026 - Sagsnr. 26/14125 - Løbenr. 115256/26

Tilladelse til nedsivning af vand fra renskylning

Ansøgning


Ucon ApS har på vegne af EWII Vand A/S ansøgt om tilladelse til midlertidig nedsivning af vand fra renskylning i forbindelse med renskylning af en ny drikkevandsledning mellem Kolding og Taulov.

Renskylning af drikkevandsledningen vil ske med rent drikkevand og uden tilsætning af nogen form for kemikalier.

Der er tre skyllesteder, hvor vandet fra renskylningen skal håndteres ved nedsivning.

1. Skyllestedet ved station 6.080 – Krydset ved Hedevej / Vejlevej i Kolding

Vandet fra renskylningen ved denne station vil blive nedsivet ved udlægning af en drænslange i grøften nord for Hedevej, så vandet diffust nedsives i grøften.

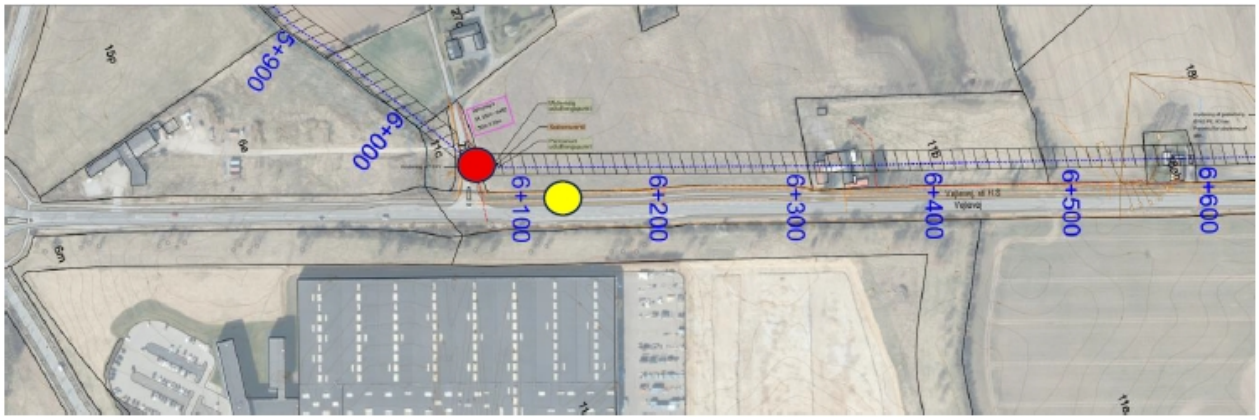

Figur 1. Oversigtskort over vandledningen, skyllepunkt ved station 6.080 (rød cirkel) og udledningspunkt til grøften (gul cirkel).

—
By- og Fællesforvaltningen
Miljø og Klima
Nytorv 11
6000 Kolding


Anne Kathrine Kristiansen Grarup
79 79 73 64
agrar@kolding.dk

Der vil blive skyllet jf. nedenstående skema

Periode	Tidsrum [dage]	Vandføring [l/s]	Samlet mængde [m3]	Bemærkning
Fra medio 2027	Etablering af vandledning inkl. trykprøvning			
Fra september 2027 – Marts 2028	6	2,5	2.000	Renskylning inkl. vandprøve
Fra september 2027	81	1,5	10.500	Sivemængde mens nedstrøms strækning etableres.
Marts 2028	Skylningen ophører endeligt			

2. Skyllestedet ved station 9.305 – syd for Møsvrå

Vandet fra renskylningen vil blive nedsivet diffust via drænslanger på terræn syd for Møsvråvej 30, 6051 Almind.

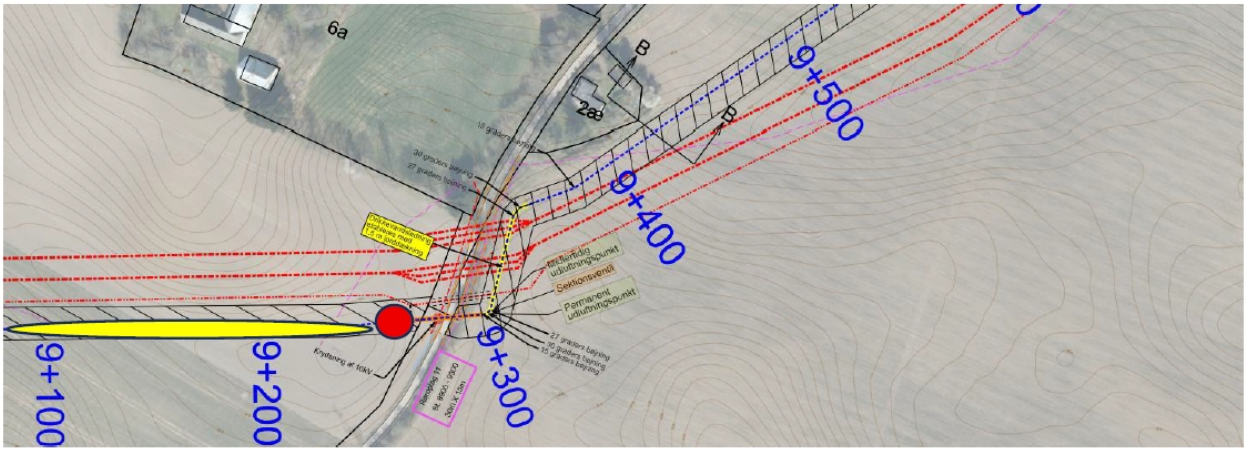


Figur 2. Oversigtskort over vandledningen, skyllepunkt ved station 9.305 (rød cirkel) og nedsivningsområdet (gul markering)

Der vil blive skyllet jf. nedenstående skema

Periode	Tidsrum [dage]	Vandføring [l/s]	Samlet mængde [m3]	Bemærkning
Fra ultimo 2027	Etablering af vandledning inkl. trykprøvning (fra station 6.080 til 9.305)			
Fra medio 2027 til primo 2028	Etablering af vandledning inkl. trykprøvning (fra 11.600 til 9.305)			
Fra primo 2028	6	2,5	2.000	Renskylning inkl. vandprøve
Fra medio 2028	9	2,5	1.950	Renskylning inkl. vandprøve
Fra primo 2028	57	1,5	7.400	Sivemængde mens nedstrøms strækning etableres.
Medio 2028	Skylningen ophører endeligt			

3. Skyllestedet ved station 11.400 – syd for Landerupgaard Substation

Vandet fra renskylningen vil blive nedsivet diffust via drænslager på et terræn syd for Landerupgaard Substation.

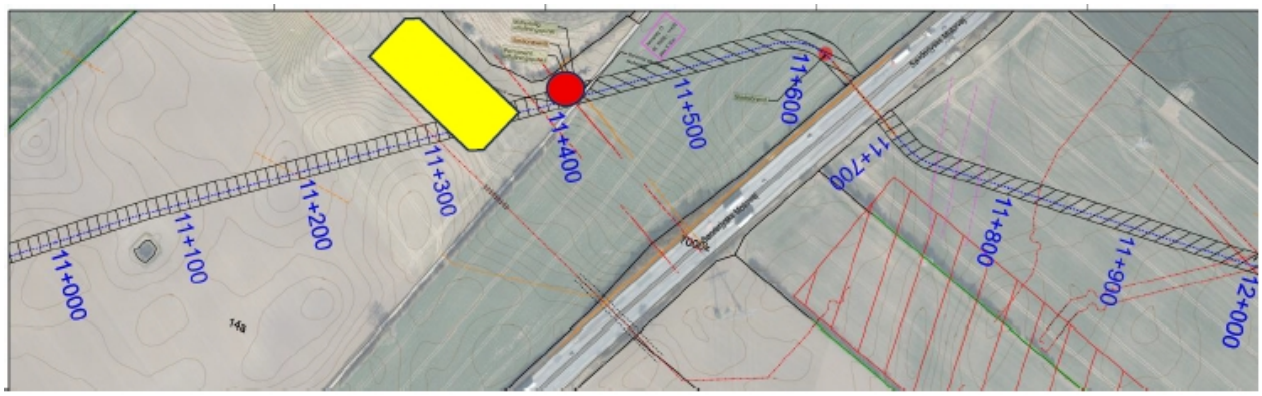

Figur 3. Oversigtskort over vandledningen, skyllepunkt ved station 11.400 (rød cirkel) og nedsivningsområde (gul cirkel).

Der vil blive skyllet jf. nedenstående skema

Periode	Tidsrum [dage]	Vandføring [l/s]	Samlet mængde [m3]	Bemærkning
Fra medio 2027 til primo 2028	Etablering af vandledning inkl. trykprøvning			
Fra efteråret 2027	6	2,5	2.000	Renskylning inkl. vandprøve
Fra efteråret 2027 til primo 2028	56	1,5	7.200	Sivemængde mens nedstrøms strækning etableres.
Primo 2028	Skylningen ophører endeligt			

Tilladelse

Kolding Kommune meddeler hermed EWII Vand A/S tilladelse til at nedsive vand fra renskylning af ny drikkevandsledning. Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens §19[1]. Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Tilladelsen omhandler udelukkende nedsivning af vand fra renskylning af drikkevandsledningen.

2. Der må maksimalt nedsives 50.000 m^3 skyllevand.

3. Der må kun nedsives skyllevand i perioden medio 2027 til ultimo 2028.

4. Hvis der under arbejdet opstår mistanke om forurening af skyllevandet skal renskylningen og nedsivningen straks indstilles, og Kolding Kommune skal kontaktes med henblik på at iværksætte relevant prøvetagning og/eller rensning af skyllevandet.

5. EWII Vand A/S skal orientere Kolding Kommune (spildevand@kolding.dk) skriftligt, før nedsivningen påbegyndes samt igen, når den er afsluttet.

Vurdering

Grundvand

Nedsivningsområdet ved station 6.080 og 9.305 ligger indenfor OSD. Nedsivningsområdet ved station 6.080 ligger også indenfor indvindingsopland. Det vurderes at nedsivning af vand fra renskylningen ikke vil udgøre en forureningsrisiko ift. grund- og drikkevand.

[1] Lovbekendtgørelse 2025-12-22 nr. 1742 om miljøbeskyttelse

Jordforurening

Indenfor projektets område er der ingen områder kortlagt efter jordforureningsloven, og der er heller ikke registreret forurenende lokaliteter i nærområdet til projektet, som kan blive påvirket af udledningen eller nedsivningen.

Kulturmiljøer, bygge- og beskyttelseslinjer

Projektområdet ligger udenfor kulturmiljøer, bygge- og beskyttelseslinjer. Det nærmeste er et beskyttet dige ved nedsivningsområdet ved station 11.400 ca. 120 m fra projektområdet. Grundet afstanden vurderes nedsivningen ikke at påvirke det beskyttede dige.

Særlige arter, internationale beskyttelsesområder og fredede områder

Der er indenfor projektområdet ikke registreret fredede eller sjældne arter, internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000) eller øvrigt fredede områder.

Beskyttet natur

Der er ikke §3 beskyttet natur indenfor projektområdet. Nærmeste §3 beskyttet natur er en sø, som ligger ca. 200 fra nedsivningsområdet ved station 11.400. Grundet afstanden vurderes nedsivningen ikke at påvirke den §3 beskyttede sø.

Vandløb

Nærmeste vandløb er et ikke offentligt vandløb, som ligger ca. 25 m fra nedsivningsområdet ved station 11.400. Grunden afstanden fra nedsivningsområdet til vandløbet, vurderes nedsivningen ikke at ville påvirke vandløbet.

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på http://naevneneshus.dk.

Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.

Hvad er klagefristen? Afgørelsen er meddelt den 30. september 2026. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest **28. oktober 2026**.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

–

Venlig hilsen

Anne Kathrine Kristiansen Grarup
Miljømedarbejder

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd. dn@dn.dk, kolding@dn.dk
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk